



PRZEKRÓJ A-A

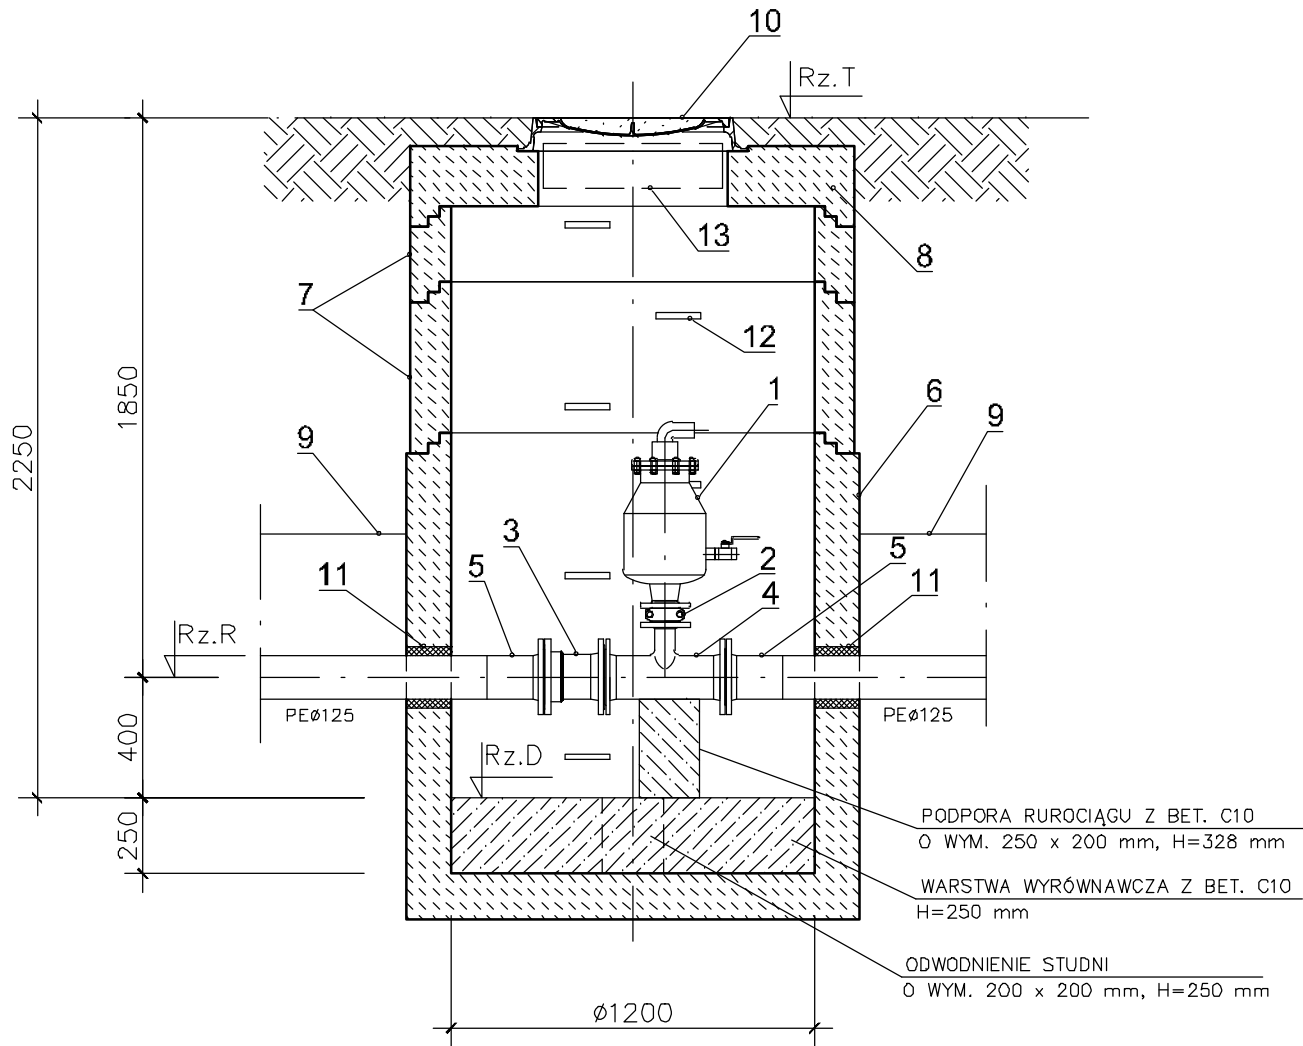

RZUT

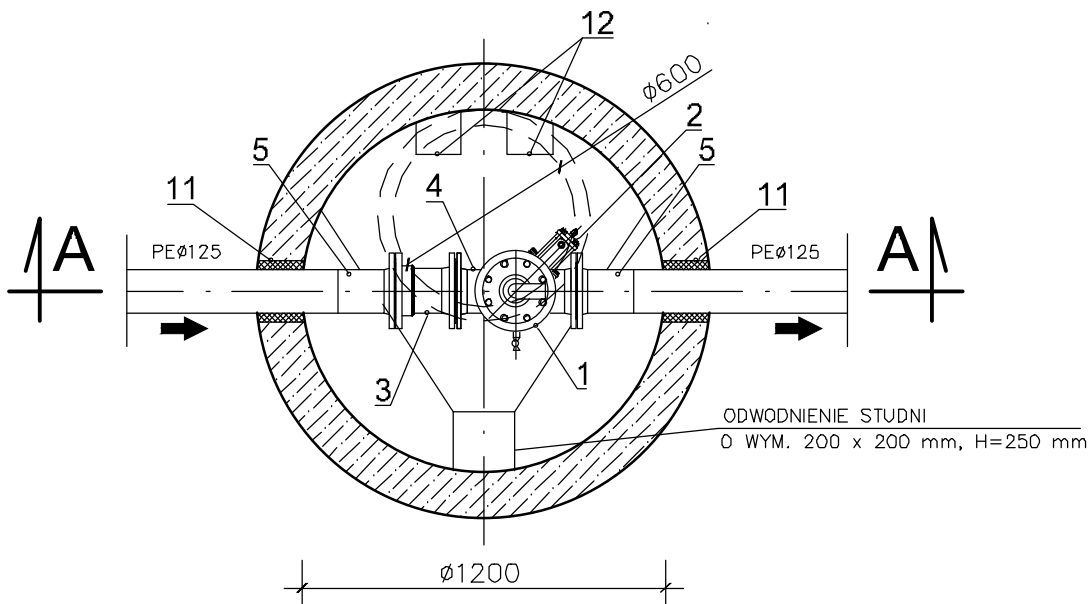

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

L.p	NAZWA ELEMENTU	JEDN.	IŁOŚĆ
1	ZAWÓR NAPOW.–ODP. DO ŚCIEKÓW DN50mm KOŁN. PN16	szt.	1
2	ZASUWA NOŻOWA DN50 mm PN 10	szt.	1
3	KSZTAŁTKA MONTAŻOWA DN100 mm	szt.	1
4	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY RZELOTOWY DN125/50, L=400/185mm, ŻELIWO	szt.	1
5	POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN125 DLA PEØ125 mm	szt.	2
6	DNO BETONOWE Ø1200 mm, H=1500 mm,	szt.	1
7	KRĄG BETONOWY Ø1200 mm, H=500 mm, H=250 mm	szt.	2
8	PŁYTA POKRYWOWA Ø1200x180 mm, Z OTWOREM Ø600 mm	szt.	1
9	TAŚMA LOKALIZACYJNA Z WKŁADKĄ STALOWĄ	–	–
10	WŁAZ ŻELIWNY ZAMYKANY Ø600 mm	szt.	1
11	PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RURY PEØ125 mm	szt.	2
12	STOPNIE ZŁĄZOWE ŻELIWNE PN/H–74086	szt.	4
13	OCIEPLENIE STYROPIANEM TWARDYM GR. 15 cm	kpl.	1

UWAGI

1. Studnie z zaworem odpowietrzającym montować w miejscach oznaczonych na prołachach i
2. Wewnątrz studni zastosować kształtki kołnierzone.
3. Wykonanie studzien z typowych kręgów betonowych DN1200 łączonych na uszczelkę.

Zestawienie wymiarów zmiennych studni odpowietrzających DN1200						
Studnia	Rz.T	Rz.D	Rz.R	H	H1	H2
	m n.p.n.	m n.p.n.	m n.p.n.	m	m	m
Sodp.2	149,99	147,74	148,14	2,25	1,85	0,40
Sodp. 3	157,40	155,15	155,55	2,25	1,85	0,40

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel: (0-68) 451-85-86 e-mail: sekretariat@esko.org.pl			
Objekt: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY POMPOWNI ŚCIEKÓW ORAZ PRZEBUDOWA SYSTEMU RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH W AGLOMERACJI JERZMANOWA			Skala 1
Tytuł rysunku: STUDNIA ODPOWIETRZAJĄCA Ø1000			nr rys.
Projektował: branża sanitarna	mgr inż. Emil Sadurski	nr upr. LBS/P00S/0081/06	data, 0 podpis:
Opracował: branża sanitarna	mgr inż. Emil Sadurski		data, 0 podpis:
Sprawdził: branża sanitarna	mgr inż. Bożena Baczmańska	21/2001/GW	data, 0 podpis: