



istn. złącze nr S-1-I-26  
w granicy działki nr 100/11

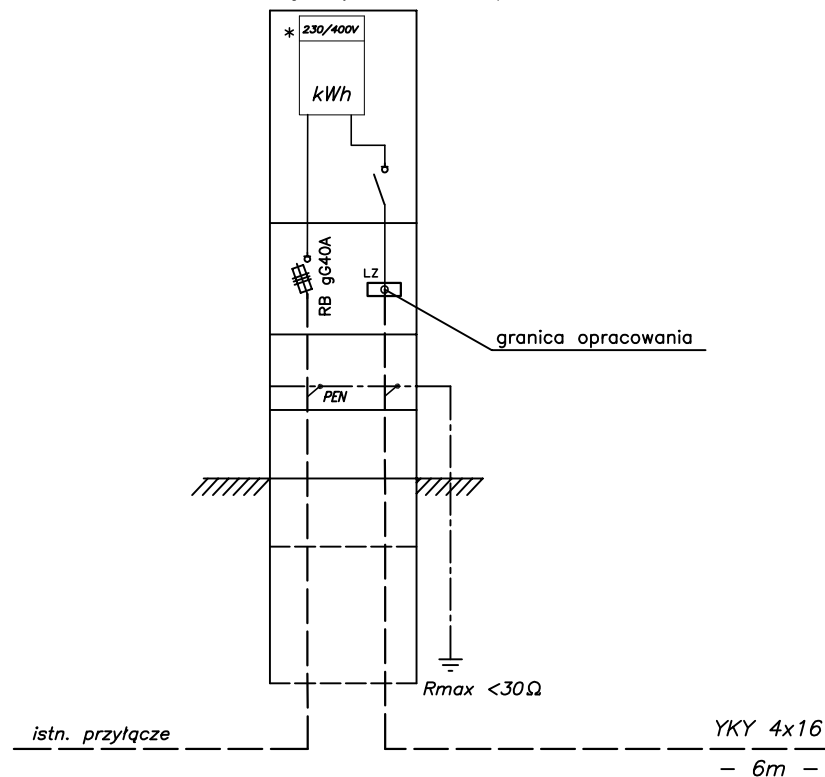

Proj. szafka zasilająco-sterownicza SZS  
Maniów, dz. nr 100/11

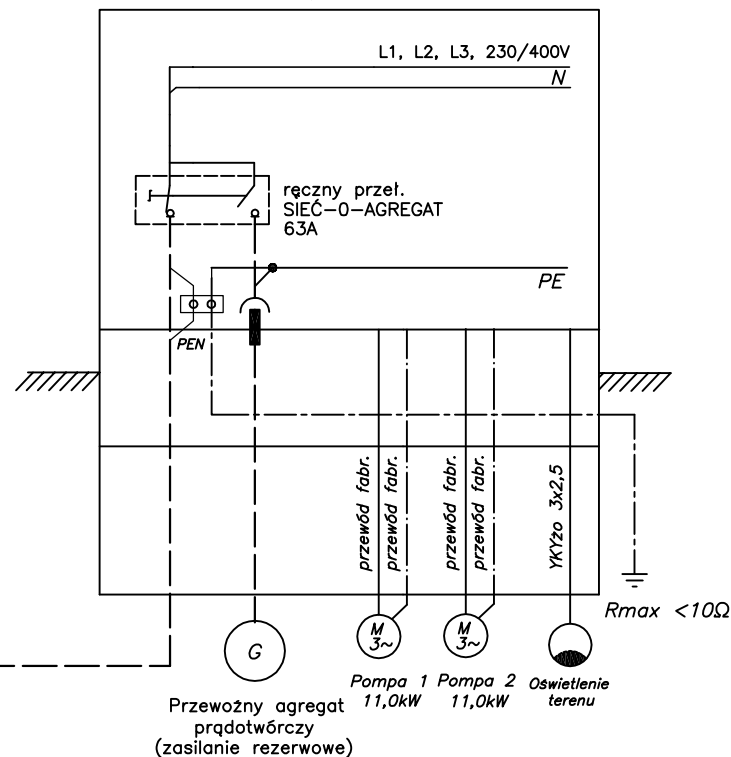

UKŁAD SIECI: TN-C  
INSTALACJE ODBIORCZE: TN-C-S  
OCHRONA OD PORAŻEŃ  
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

|                                                                                                      |                                    |                                                                                                                      |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ul. Sikorskiego 19,<br>65-454 Zielona Góra<br>tel: (68) 451-85-86<br>e-mail: sekretariat@esko.org.pl |                                    |                                                                                                                      |                                                 |
| <b>Obiekt:</b><br>ZBIORCZY UKŁAD TŁOCZNEJ KANALIZACJI Z OBSZARU<br>AGLOMERACJI JERZMANOWA            |                                    |                                                                                                                      | <b>Skala</b><br>- : -                           |
| <b>Tytuł rys.:</b> SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI P2                                                 |                                    |                                                                                                                      | <b>nr rys.</b><br>8                             |
| <b>Projektował:</b> mgr inż. Andrzej Wróblewski                                                      | <b>nr upr.</b><br>LBS/0096/P00E/12 | <b>specjalność:</b> instalacyjna w zakresie sieci,<br>instalacji i urządzeń elektrycznych i<br>elektroenergetycznych | <b>podpis:</b> _____<br><b>data:</b> 01.03.2017 |
| <b>Sprawdził:</b> mgr inż. Arkadiusz Sadowski                                                        | <b>nr upr.</b><br>130/90/ZG        | <b>specjalność:</b> instalacyjno-inżynierska w<br>zakresie sieci i instalacji elektrycznych                          | <b>podpis:</b> _____<br><b>data:</b> 01.03.2017 |