



PRZEKRÓJ A-A

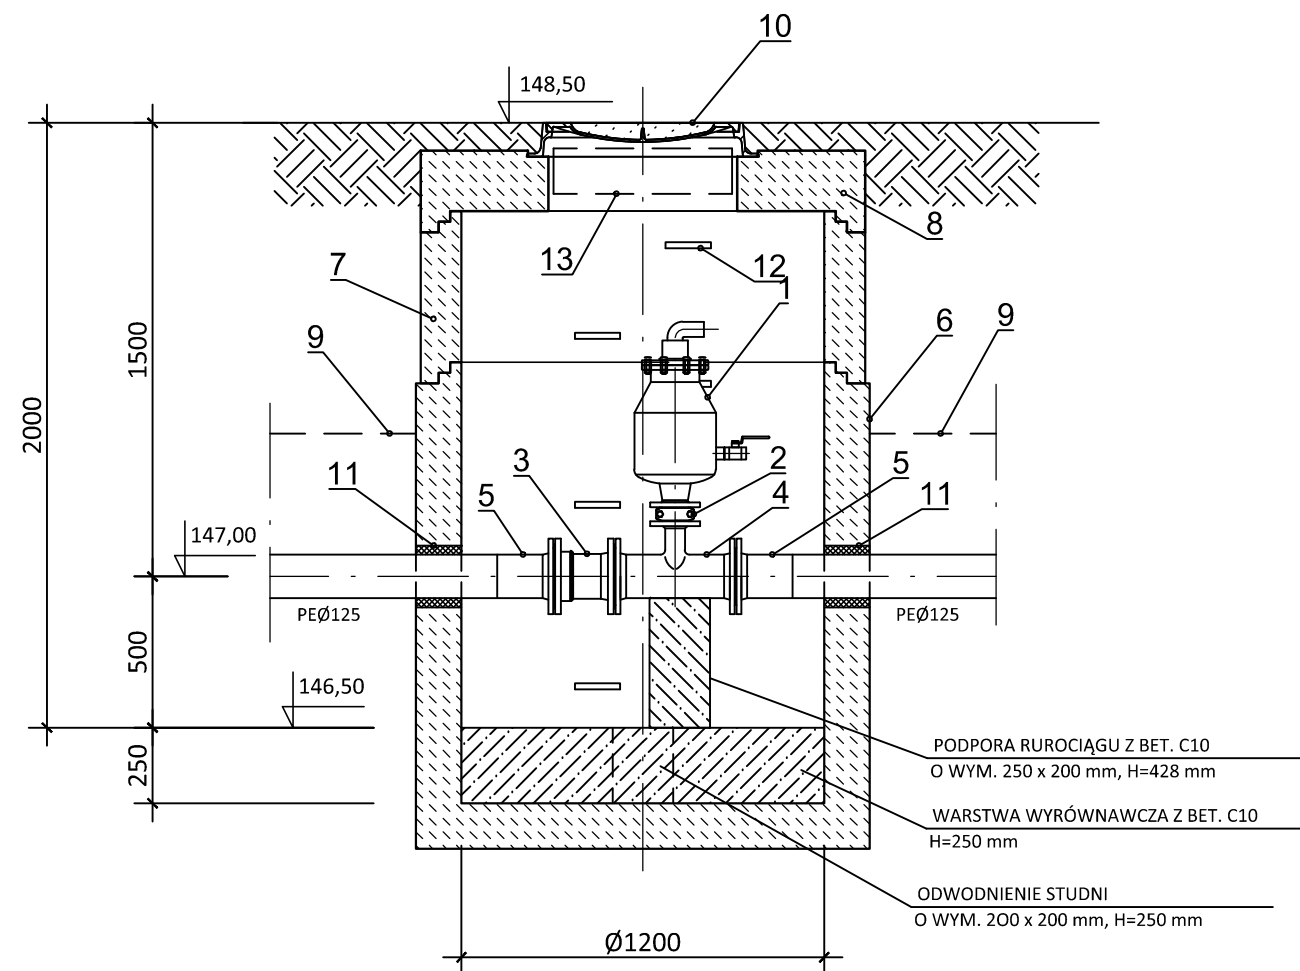

RZUT

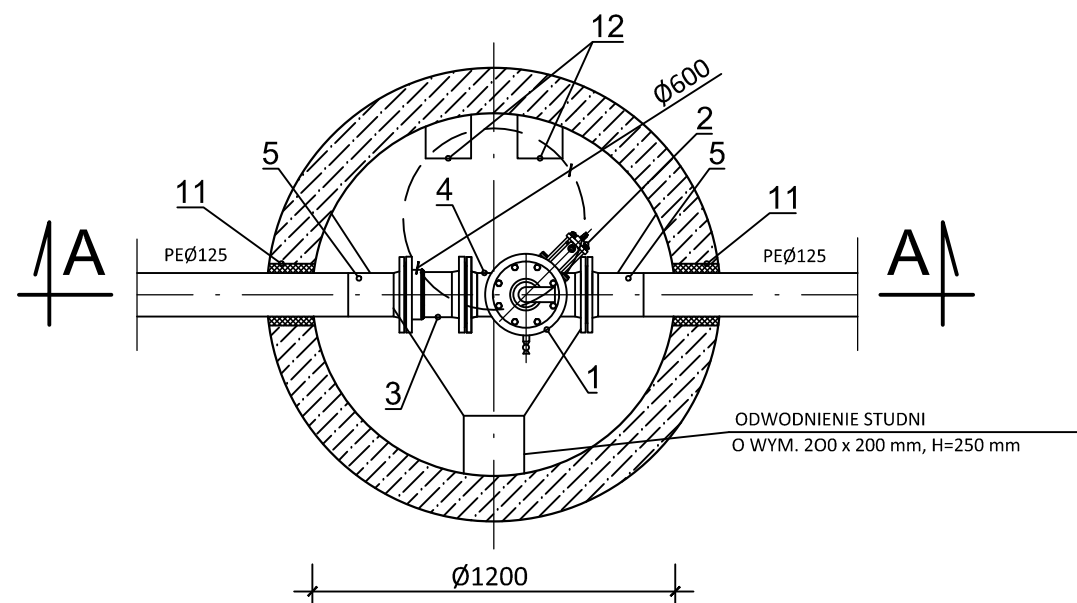

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

L.p	NAZWA ELEMENTU	JEDN.	IŁOŚĆ
1	ZAWÓR NAPOW.-ODP. DO ŚCIEKÓW DN50mm KOŁN. PN16	szt.	1
2	ZASUWA NOŻOWA DN50 mm PN 10	szt.	1
3	KSZTAŁTKA MONTAŻOWA DN100 mm	szt.	1
4	TRÓJNIK KOŁNIERZOWY RZELOTOWY DN125/50, L=400/185mm, ŻELIWO	szt.	1
5	POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE DN125 DLA PEØ125 mm	szt.	2
6	DNO BETONOWE Ø1200 mm, H=1500 mm,	szt.	1
7	KRĄG BETONOWY Ø1200 mm, H=500 mm, H=250 mm	szt.	2
8	PŁYTA POKRYWOWA Ø1200x180 mm, Z OTWOREM Ø600 mm	szt.	1
9	TAŚMA LOKALIZACYJNA Z WKŁADKĄ STALOWĄ	-	-
10	WŁAZ ŻELIWNY ZAMYKANY Ø600 mm	szt.	1
11	PRZEJŚCIE SZCZELNE DLA RURY PEØ125 mm	szt.	2
12	STOPNIE ŻŁAZOWE ŻELIWNE PN/H-74086	szt.	4
13	Ocieplenie styropianem twardego gr. 15 cm	kpl.	1

UWAGI

1. Studnię Srs 3 z zaworem odpowietrzającym wykonać w miejscu oznaczonym na prolilu i PZ
2. Wewnątrz studni zastosować kształtki kołnierзовые.
3. Wykonanie studzien z typowych kęgów betonowych DN1200 łączonych na uszczelkę.

ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra tel: (0-68) 451-85-86 e-mail: sekretariat@esko.org.pl			
Obiekt: Projekt budowlany kanalizacji tłocznej, kanalizacji grawitacyjnej i wodociągu na terenie miasta i gminy Głogów			Skala 1
Tytuł rysunku: STUDNIA ODPOWETRZAJĄCA DN1200			nr rys.
Projektował: branża sanitarna	mgr inż. Emil Sadurski	nr upr. LBS/P00S/0081/06	data, 0 podpis:
Opracował: branża sanitarna	mgr inż. Emil Sadurski		data, 0 podpis:
Sprawdził: branża sanitarna	mgr inż. Bożena Baczańska	21/2001/GW	data, 0 podpis: