

ESKO-CONSULTING
Spółka z o.o.
ul. Sikorskiego 19
65 – 454 Zielona Góra

Nasz znak : TT- 400/237/2016
Wasz znak : 1224/08/2016

Głogów, dn. 19.09.2016r.

Dotyczy : warunków technicznych przyłączenia projektowanych odcinków sieci wod. - kan. san. do miejskiej sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na potrzeby dostawy wody i odbioru ścieków z aglomeracji Jerzmanowa i przyległych terenów Gminy Głogów.

W nawiązaniu do złożonego wniosku w sprawie jak w temacie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z o.o. informujemy, co następuje:

- włączenie projektowanego odcinka sieci wodociągowej należy projektować do sieci wodociągowej $\varnothing$ 250 mm z żeliwa, zaznaczonej na załączniku graficznym linią koloru niebieskiego,
 - sieć należy projektować z rur PEHD zgrzewanych doczołowo ,
 - trasy przewodów wodociągowych należy lokalizować w terenie ogólnodostępnym w liniach rozgraniczających ulice w pasie zieleni lub chodnika lub wydzielonych pasach dla infrastruktury technicznej,
 - nie dopuszcza się sytuowania przewodów w terenie prywatnym nieruchomości.
- W przypadku konieczności usytuowania przewodu w terenie prywatnym nieruchomości te należy obciążyć nieodpłatną służebnością,
- przewody sieci wodociągowych powinny przebiegać prosto, z najmniejszą ilością załamań,
 - średnice dla sieci dobrać na podstawie bilansu opartego na Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) obszaru planowanego do przyłączenia,
 - armaturę na planowanej sieci wodociągowej projektować nie gorszą niż armatura firmy Hawle lub AVK,
 - na planowanej sieci dla celów eksploatacyjnych projektować hydranty podziemne dn 80 mm w odległościach zgodnych z obowiązującymi przepisami ,
 - w dokumentacji projektowej zamieścić schematy węzłów hydrantowych i połączeniowych wraz z wykazem zaprojektowanych materiałów,
 - uzbrojenie sieci wodociągowej winno być oznakowane w terenie na tabliczkach orientacyjnych umieszczonych na słupkach lub budynkach zgodnie z PN,
 - włączenia do sieci będących w naszym posiadaniu dokonuje wyłącznie nasze Przedsiębiorstwo z powierzonych przez inwestora materiałów,
 - kanalizację sanitarną projektować w układzie grawitacyjnym,
 - studnie kanalizacyjne projektować z kręgów betonowych z elementów prefabrykowanych uszczelnianych na uszczelki,
 - zwieńczenie studni projektować z włazami z zabezpieczeniem przeciw klawiszowaniu,
 - średnice dla sieci kanalizacji sanitarnej dobrać na podstawie bilansu opartego na MPZP obszaru planowanego do przyłączenia,

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W GŁOGOWIE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

67-200 Głogów • ul. Łąkowa 52
Biuro Obsługi Klienta: tel./fax 76 835 58 61 • tel./fax 76 835 46 42
Centrala: tel. 76 834 21 31 • fax 76 834 21 31 w. 30
Sekretariat: tel./fax 76 834 09 38
Konto: B.S. Głogów 73 864600080000 0014 0416 0001
Identyfikator: 004043874
NIP 693-00-09-317

Wysokość kapitału zakładowego
92 057 900,00 zł

Oznaczenie organu rejestrowego:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia
- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sądowy:
NS-REJ. KRS 0000035284

- średnice przewodów oraz spadek kanałów winny zapewnić samooczyszczanie się sieci,
- kanały lokalizować w terenie ogólnodostępnym w lokalnych ciągach komunikacyjnych z zapewnieniem możliwości dojazdu w celu prowadzenia prac eksploatacyjnych sprzętem ciężkim do wszystkich studzienek rewizyjnych,
- kanałów nie należy lokalizować w skarpach,
- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej dn. 400 mm zlokalizowanej w ul. Galileusza do studzienki oznaczonej na załączonym planie jako punkt "A",
- projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od pkt "A" do pkt "B" należy projektować z rur kamionkowych łączonych na uszczelki gumowe,
- doboru rur należy dokonać według kryterium ich trwałości i wytrzymałości na obciążenia statyczne i dynamiczne przy uwzględnieniu warunków pracy i posadowienia projektowanego kanału (w tym wpływ eksploatacji górniczej) ,
- minimalne przykrycie sieci wod.—kan. powinno uwzględniać przymarzanie gruntu oraz obciążenia dynamiczne i winno wynosić 1,40 m ;
- należy unikać kolizji z innym projektowanym i istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz zachować bezpieczne odległości od budynków i budowli
- przed opracowaniem projektu (dokumentacji technicznej), koncepcję planowanych sieci należy uzgodnić w dziale TT pod względem kolizji z istniejącym i planowanym uzbrojeniem oraz w celu jej zaopiniowania ,
- koncepcja winna zawierać wykaz właścicieli działek , po terenach których przebiegać będzie trasa projektowanych sieci ,
- dokumentację techniczną przedłożyć do uzgodnienia w dziale TT naszego przedsiębiorstwa,
- przed przystąpieniem do robót w pasie drogowym należy wystąpić do właścicieli dróg z wnioskiem o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego , w. w. decyzję należy przedłożyć w naszym Przedsiębiorstwie przy odbiorze częściowym
- w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji należy powiadomić dział TT celem wprowadzenia sprawowania kontroli wykonania robót zanikających (przeglądy i odbiory techniczne częściowe) oraz robót ostatecznych (odbiór techniczny końcowy po zakończeniu budowy),
- do odbioru częściowego(przed zasypką) wymagane są szkice geodezyjne (inwentaryzacja elementów podlegających zakryciu, natomiast do odbioru końcowego wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane przez uprawnione jednostki geodezyjne,
- przed włączeniem do czynnej sieci, nowo-wybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej się w nim wody powinien spełniać wymagania obowiązującego rozporządzenia,
- wszelkie uzgodnienia m. innymi w.t.p. z naszym przedsiębiorstwem tracą ważność w razie nie przystąpienia do budowy bądź zmiany sposobu wykorzystania terenu w ciągu 2 lat od daty uzgodnienia.

Załączniki :

1. Mapa pogładowa
2. Wycinek zał. graficznego do MPZP

Otrzymują :

1. Adresat
2. TR w/m
3. TT a/a.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Andrzej Krzemień

Załącznik nr 1 do pisma
TT-400/234/2016 z dn. 19.09.2016



PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI
w GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52
tel. 076-834-21-31 (2)
DZIAŁ TECHNICZNY
NIP 693-00-09-317, Regon 004043874

Legenda:

W 250 (2el) - sieć wodociągowa


"A" - miejsce włączenia
projektowanego odcinka
sieci kan.

"B" - punkt zakończenia
projektowanego odcinka
sieci kan.

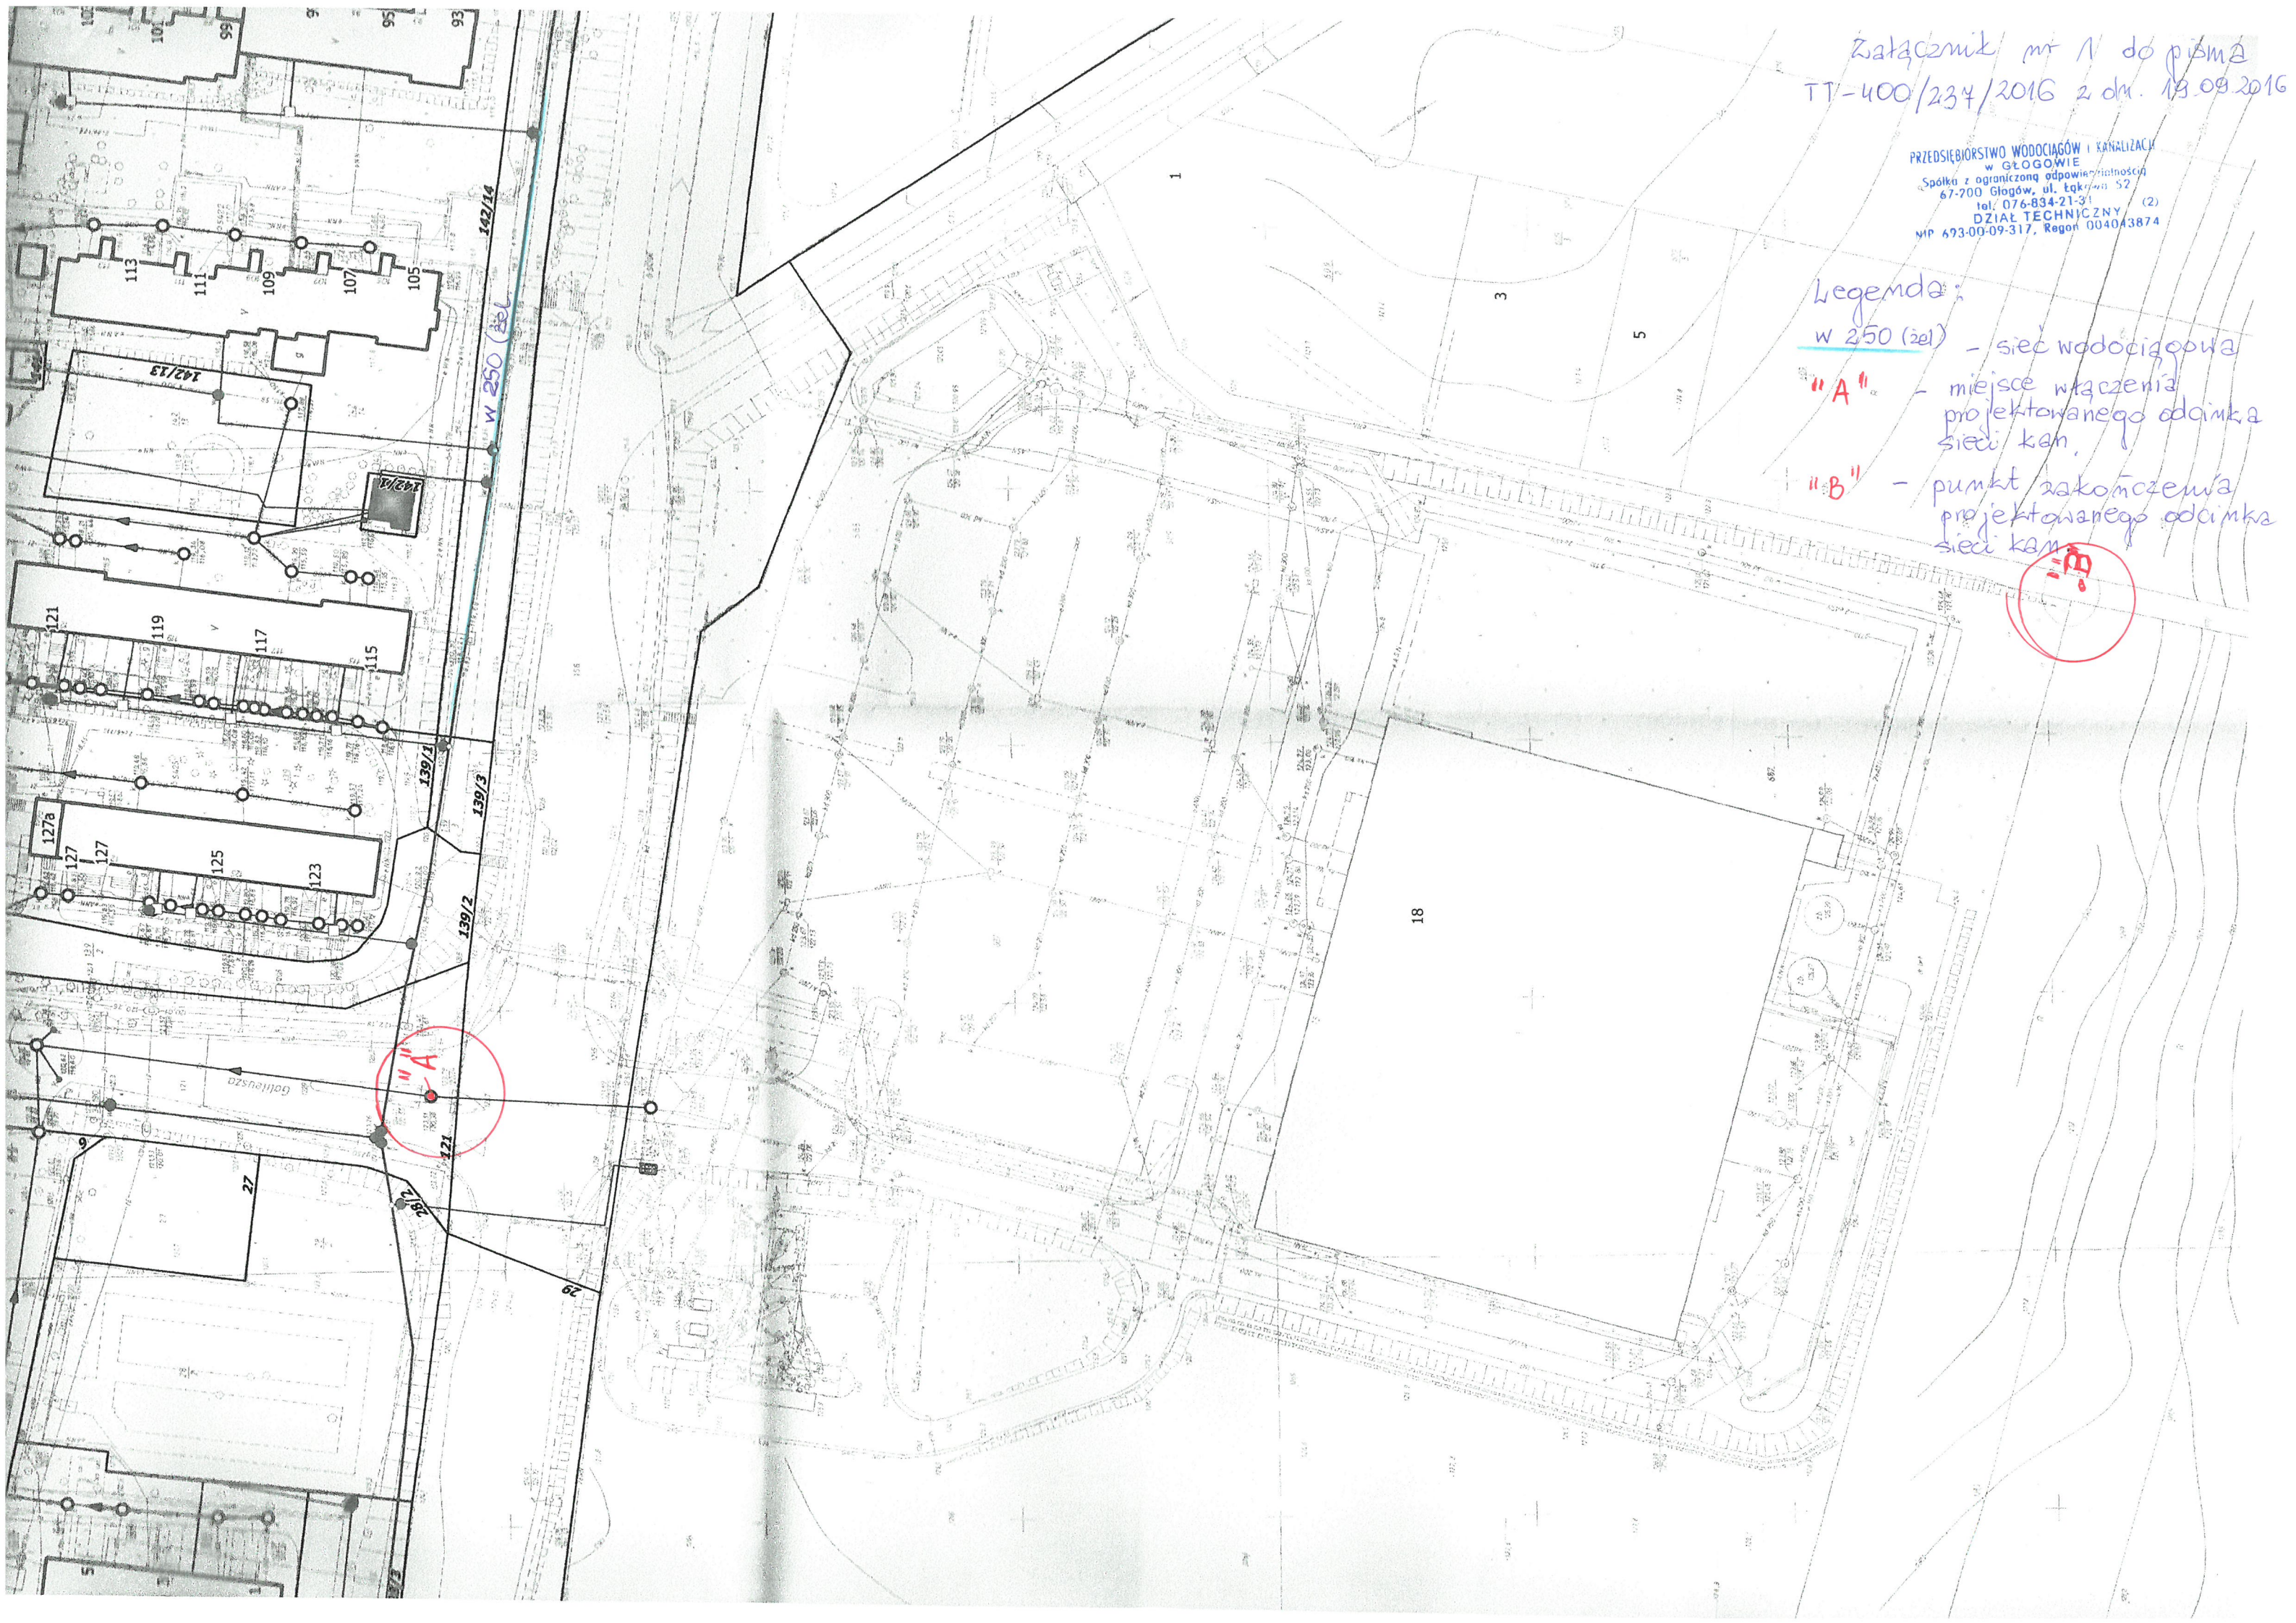

Załącznik nr 2
do pisma TT-400/237/2016
z dn. 19.09.2016r

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w GŁOGOWIE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
67-200 Głogów, ul. Łąkowa 52
tel. 076-834-21-31 (2)
DZIAŁ TECHNICZNY
NIP 693-00-09-317, Regon 004043874

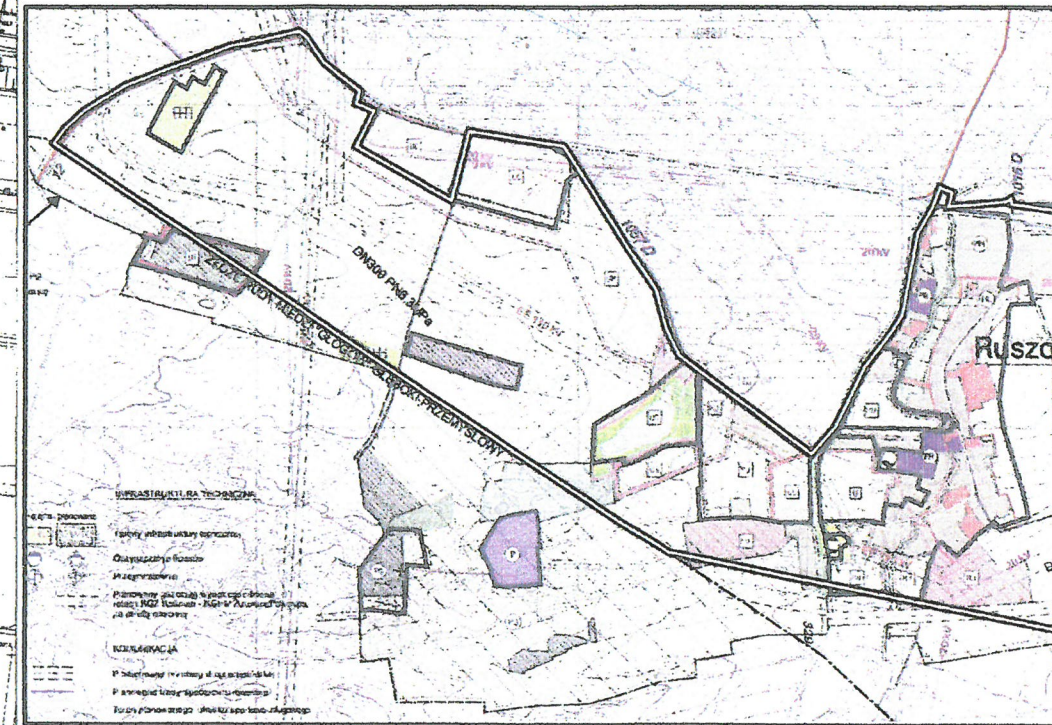

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania p
(uchwała nr VI/46/2007 Rady Gminy w Głogowie z c



0 m 50 m 100 m

Legenda:

- "A" - miejsce włączenia projektowanego
odcinka sieci kan. san.
"B" - punkt zakończenia projektu
odcinka sieci kan. san.

